KATLU MĀJAS PLĀNS

M 1:50

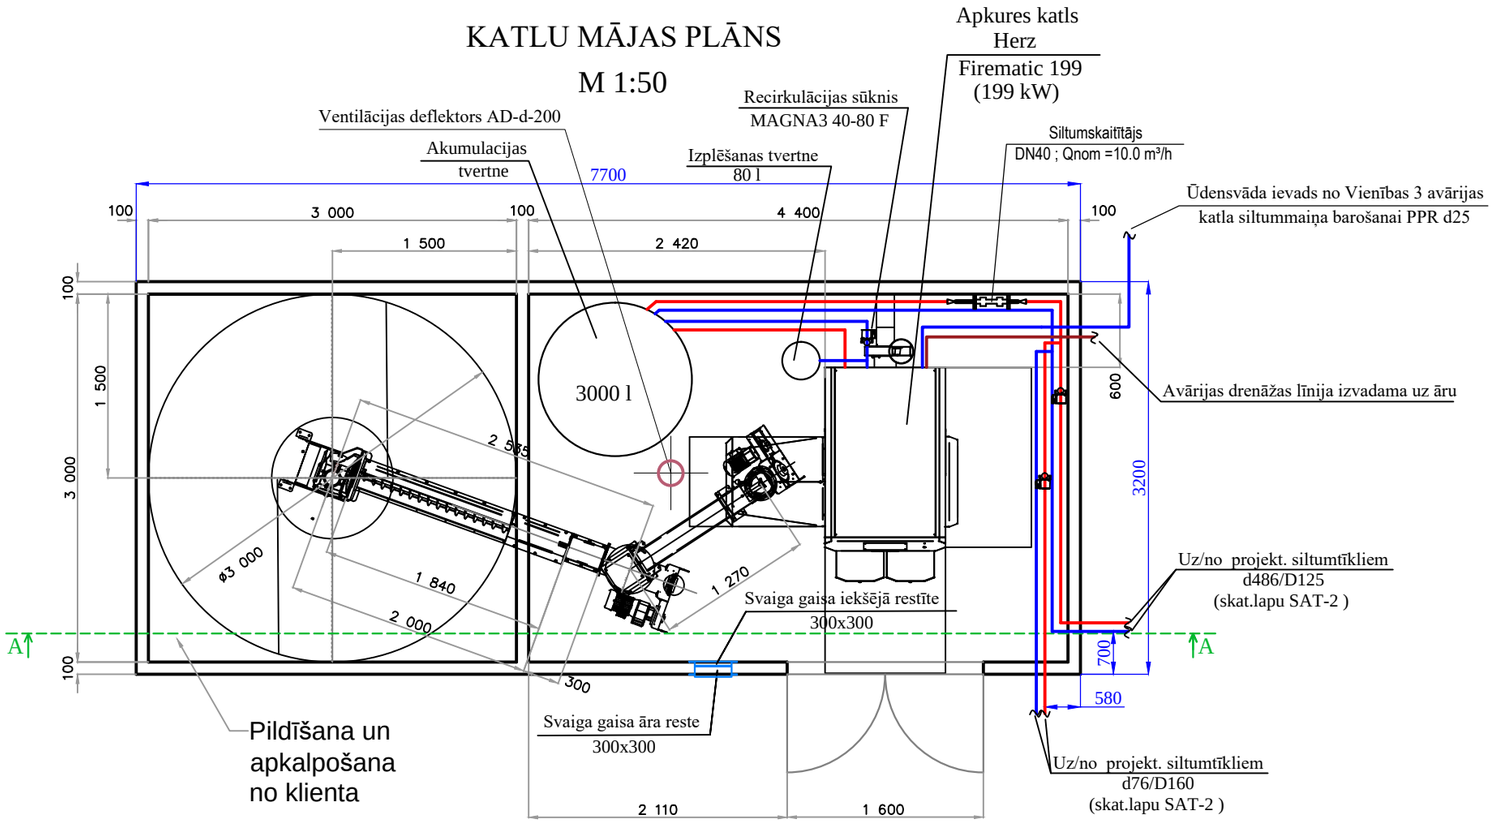

Griezums A-A

M 1:50

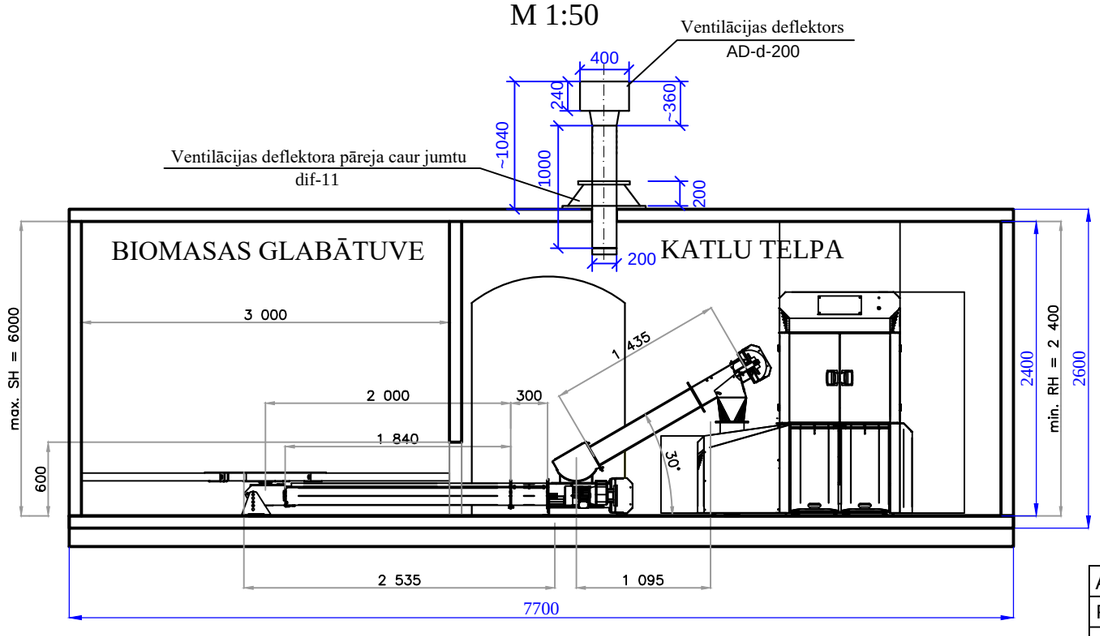

PIEZĪMES

1. *Cauruļvadu trases plānās parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, ņemot vērā iekārtu izvietojumu.*

Ventilācijas diflektora pārejas caur jumtu un savienojuma konstrukcija ar mehānisko vadību. (dif)

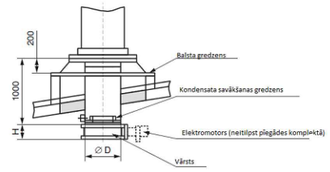

Apzīmējums	D, mm	H, mm	Apzīmējums	D, mm	Massa, kg
Bez kondensāta savākšanas gredzena		Vārsta augstums	Ar kondensata savākšanas gredzenu		
dif-00	200	50	dif-11	200	20,5
-01	250	50	-12	250	22,0
-02	315	50	-13	315	23,9
-03	400	50	-14	400	43,9
-04	450	50	-15	450	45,2
-05	500	50	-16	500	47,2
-06	630	50	-17	630	62,3
-07	710	50	-18	710	73,1
-08	800	50	-19	800	76,2
-09	1000	64	-20	1000	99,9
-10	1250	72	-21	1250	122,9

Arhīva reģistr. Nr.			Pasūtītājs: GULBENES NOVADA DOME		Pasūtījums: 14-18/SAT		Marka: SM
Paraksts un datums							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā	Stadija	Lapa	Lapu sk.
					BP	4	22
					Mērogs: 1:50		
				Katlu māja			
Izstrād.	I. Skurjats			Katlu mājas iekārtu plāns	SIA "Siltumtehserviss"		