



PAGRABSTĀVA PLĀNS
(fragments)
M 1:100

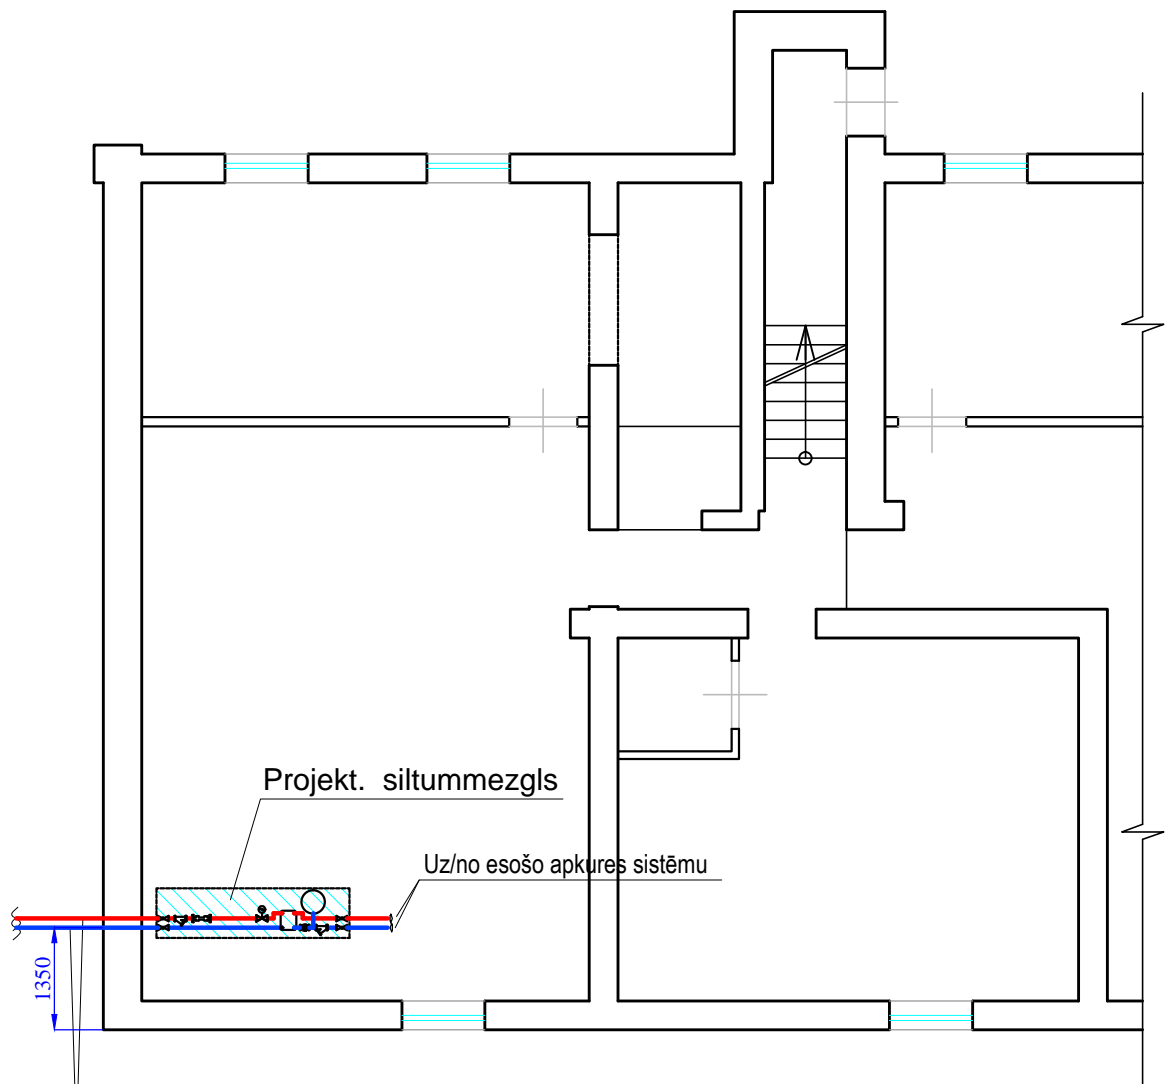

Projekt. ievads
no/uz ciemata
siltumtīkliem
d60/D140

PIEZĪMES

1. Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
2. Apkures sistēmas iztukššana paredzēta ar izlaides krāna un sūkņa palīdzību.
3. Apkures sistēmas atgaisošana notiek ar automatisko atgaisotāju palīdzību stāvvados un caur atgaisošanas krāniem katrā sildķermenī.
4. Apkures sistēmas cauruļvadi ievietojami ģīlzes vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu konstrukcijas vai pārsegumus.
5. Visi maģistrālie cauruļvadi izolēti ar izolāciju "PAROC" 30 mm biezumā.

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|--------|---|--|------------------------|--------------|
| Arhīva reģistr. Nr. | | | | Pasūtītājs: GULBENES NOVADA DOME | Pasūtījums: 14-18/SAT | | Marka: SM |
| Paraksts un datums | | | | | Stadija | Lapa | Lapu sk. |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve un katlu mājas izbūve c. Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā | BP | 9 | 22 |
| | | | | | Mērogs: 1:100 | | |
| | | | | | Vienības iela 5 Pagrabstāva apkures sistēmas plāns | SIA "Siltumtehserviss" | |
| | | | | | | | |
| Izstrād. | I. Skurjats |  | | | | | |
| | | | | | | | |