


# 1. STĀVA PLĀNS

( fragments )

M 1:100

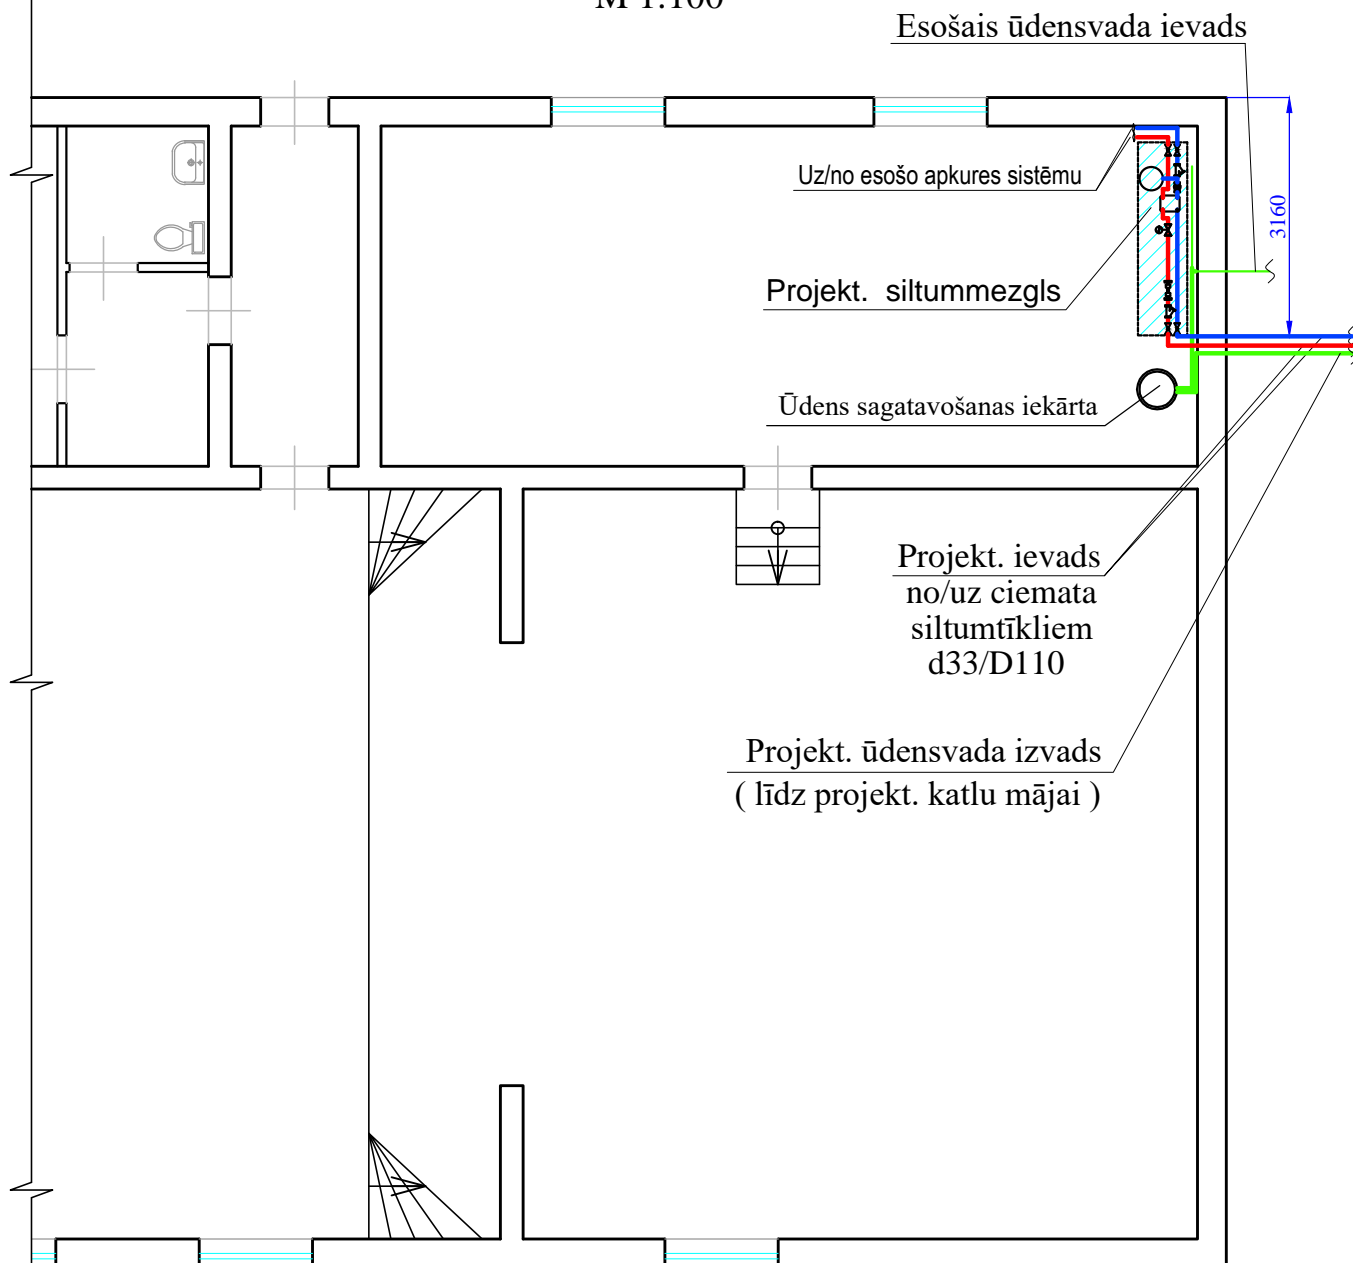

## PIEZĪMES

1. Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
2. Apkures sistēmas iztukššana paredzēta ar izlaides krāna un sūkņa palīdzību.
3. Apkures sistēmas atgaisošana notiek ar automatisko atgaisotāju palīdzību stāvvados un caur atgaisošanas krāniem katrā sildķermenī.
4. Apkures sistēmas cauruļvadi ievietojami gīlzes vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu konstrukcijas vai pārsegumus.
5. Visi maģistrālie cauruļvadi izolēti ar izolāciju "PAROC" 30 mm biezumā.

Arhīva reģistr. Nr.		Pasūtītājs:		Pasūtījums:		Marka:
Paraksts un datums		GULBENES NOVADA DOME		14-18/SAT		SM
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Stadija	Lapa	Lapu sk.
				BP	12	22
				Mērogs: 1:100		
Izstrād.	I. Skurjats			SIA "Siltumtehserviss"		

Centralizētās siltumapgādes tīklu pārbūve  
un katlu mājas izbūve c. Beļavā,  
Beļavas pagastā, Gulbenes novadā

Vienības iela 3  
1. stāva apkures sistēmas  
plāns