




BĒŅINU STĀVS

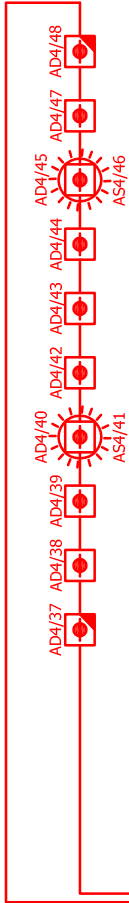

2 GAB. JE H(S)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

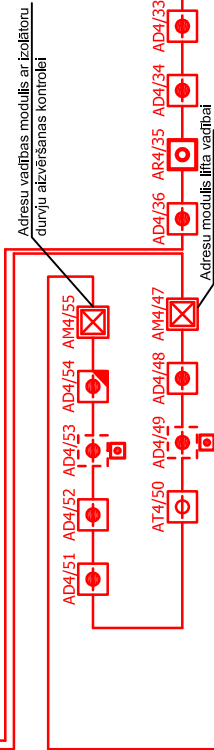


2 GAB. JE H(S)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

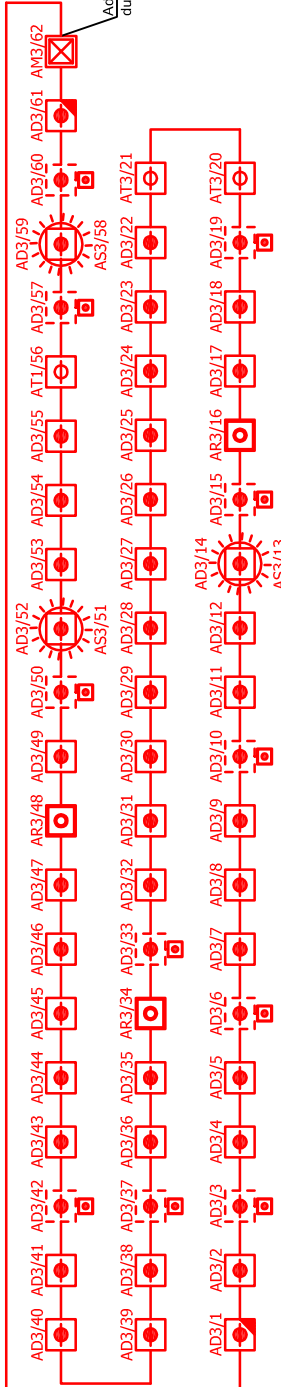



4 GAB. JE H(S)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

1. STĀVS

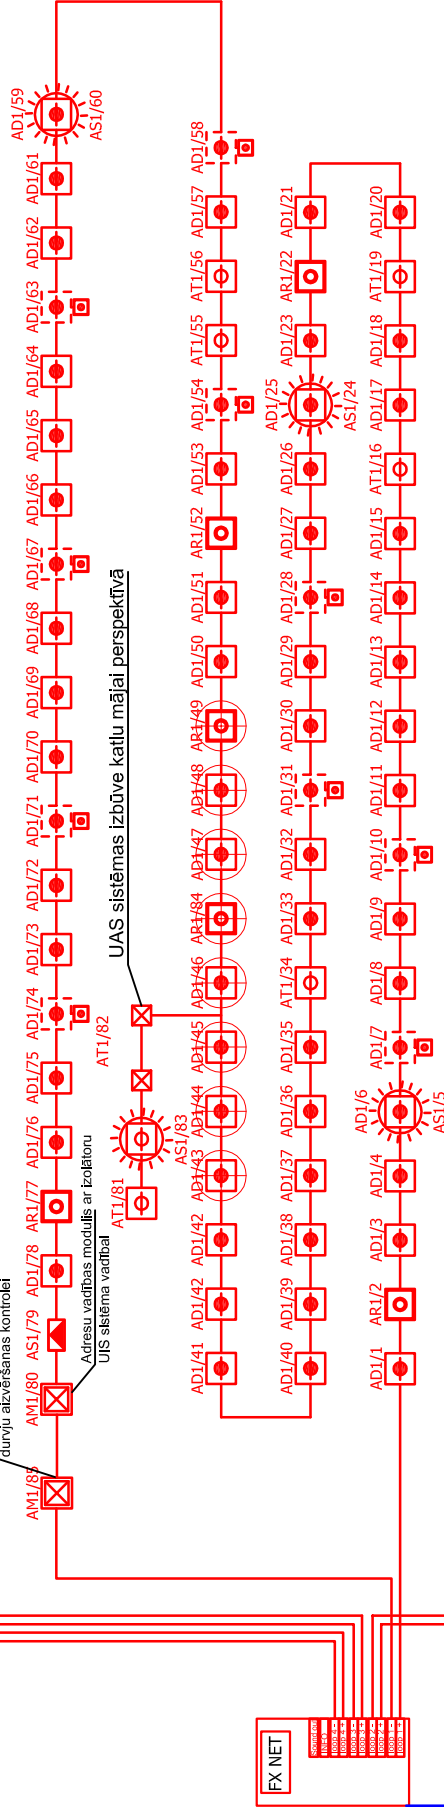


2 GAB. JE H(S)H 180/E30 1*2*0.8 kabelis

PAGRABA STĀVS

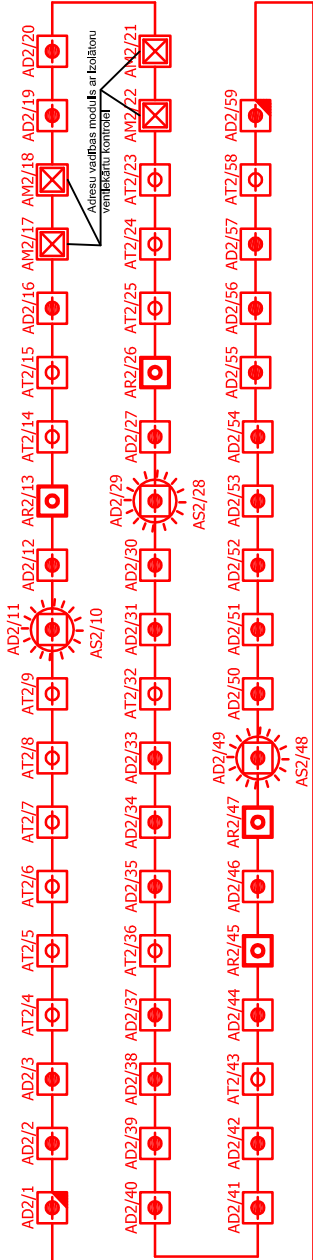

Apz.	Nosaukums
AD1/2	Adresu dūmu detektors
AD1/2	Adresu dūmu detektors ar izolatoru detektora bāzē
AR1/3	Adresu rokas detektors ar izolatoru
AM1/4	Adresu vadības modulis ar izolatoru
AT1/2	Adresu siltuma detektors
AD1/2	Adresu dūmu detektors virs piekārtajiem griestiem ar iznesamo diodi
AS1/2	Adresu dūmu detektors ar sirēnu bāzē
AS1/2	Adresu ugunsdrošības signalizācijas sistēmas centrāle
AS1/2	Adresu sirēna ārējā
—	JE H(St)H...Bd FE180/E30 1*2*0.8 kabelis
—	N2XCH FE 180/E30 3x1,5mm kabelis
⊕	Aizsargresītes detektoriem
⊗	Montāžas kārba

<div> Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 luslv@luslv.lv</div>			PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads		ARHĪVA NR.: LV-59-1	DATUMS: 30.10.2016	
			PASŪTĪTĀJS: LV-59		UAS		
Amats	Uzvārds	Paraksts	OBJEKTS: Ēkas pārūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām: "Jaungulbenes aleja", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads		STADIJA BP	LAPA UAS-9	LAPAS
Daļas vadīt. Izstrādāja	G. Hildebrants		LAPAS NOSAUKUMS: UAS MONTĀŽAS SHĒMA		MĒROGS: M = b / m		
	G. Hildebrants						