
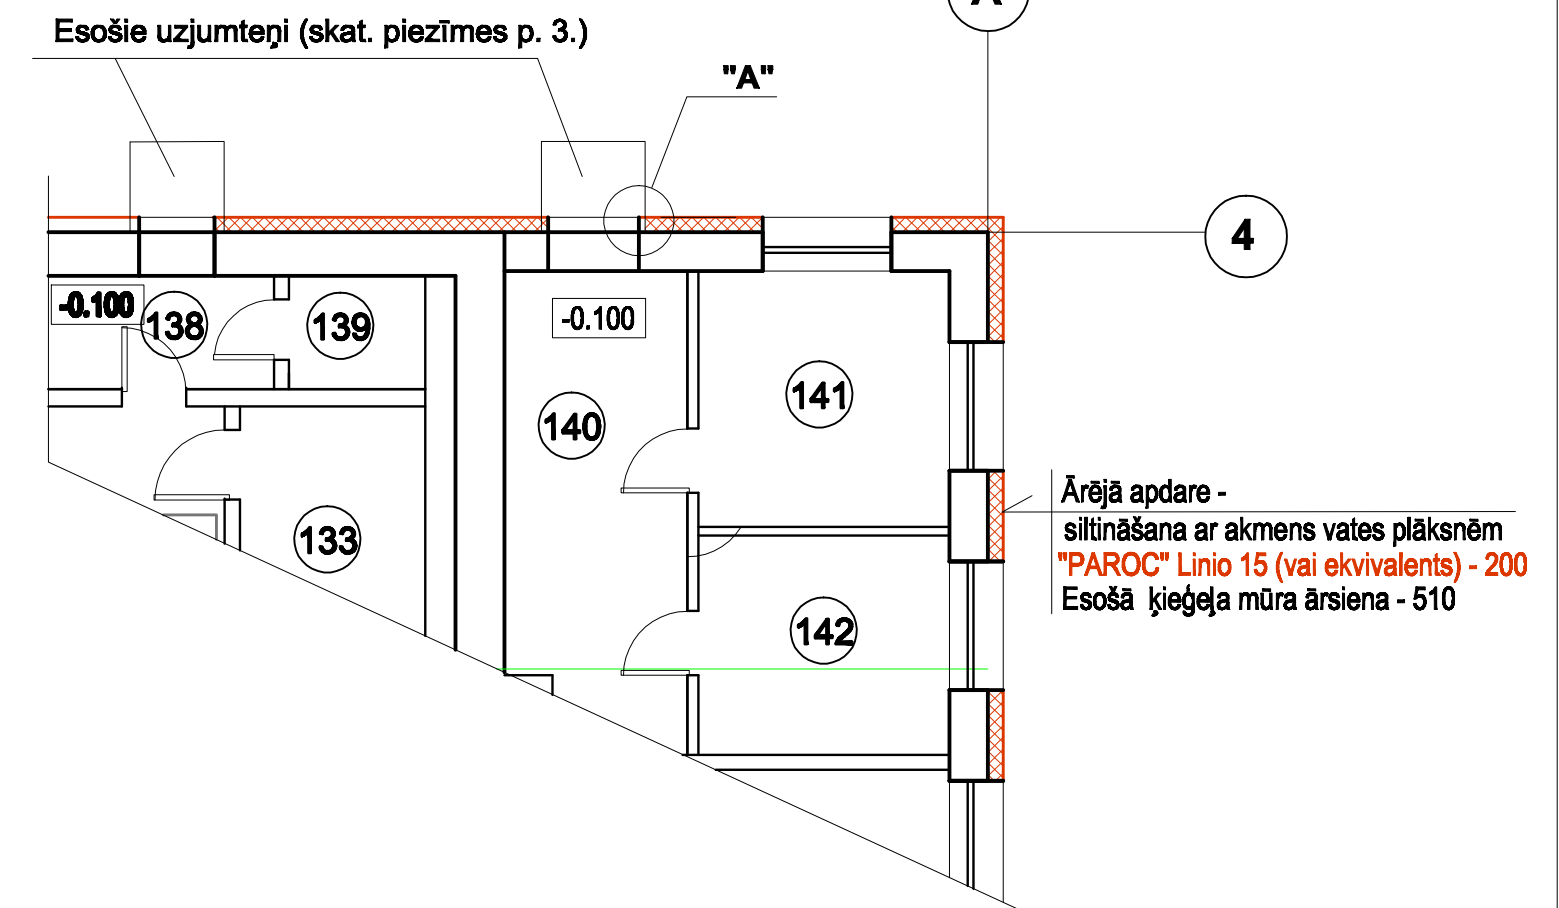


1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts parbūvējamās ēkas 1.stāva grīda līmenis.
3. Pirms ēkas fasāžu siltināšanas darbu uzsākšanas esošos uzjumteņus demontēt, pēc pabeigšanas - atjaunot esošajās vietās, stiprinot pie sienas saskaņā ar mezglu "A". Izmērus un augstuma atzīmes precizēt uz vietas.

ESOŠO UZJUMTĒŅU IZVIETOJUMA FRAGMENTS

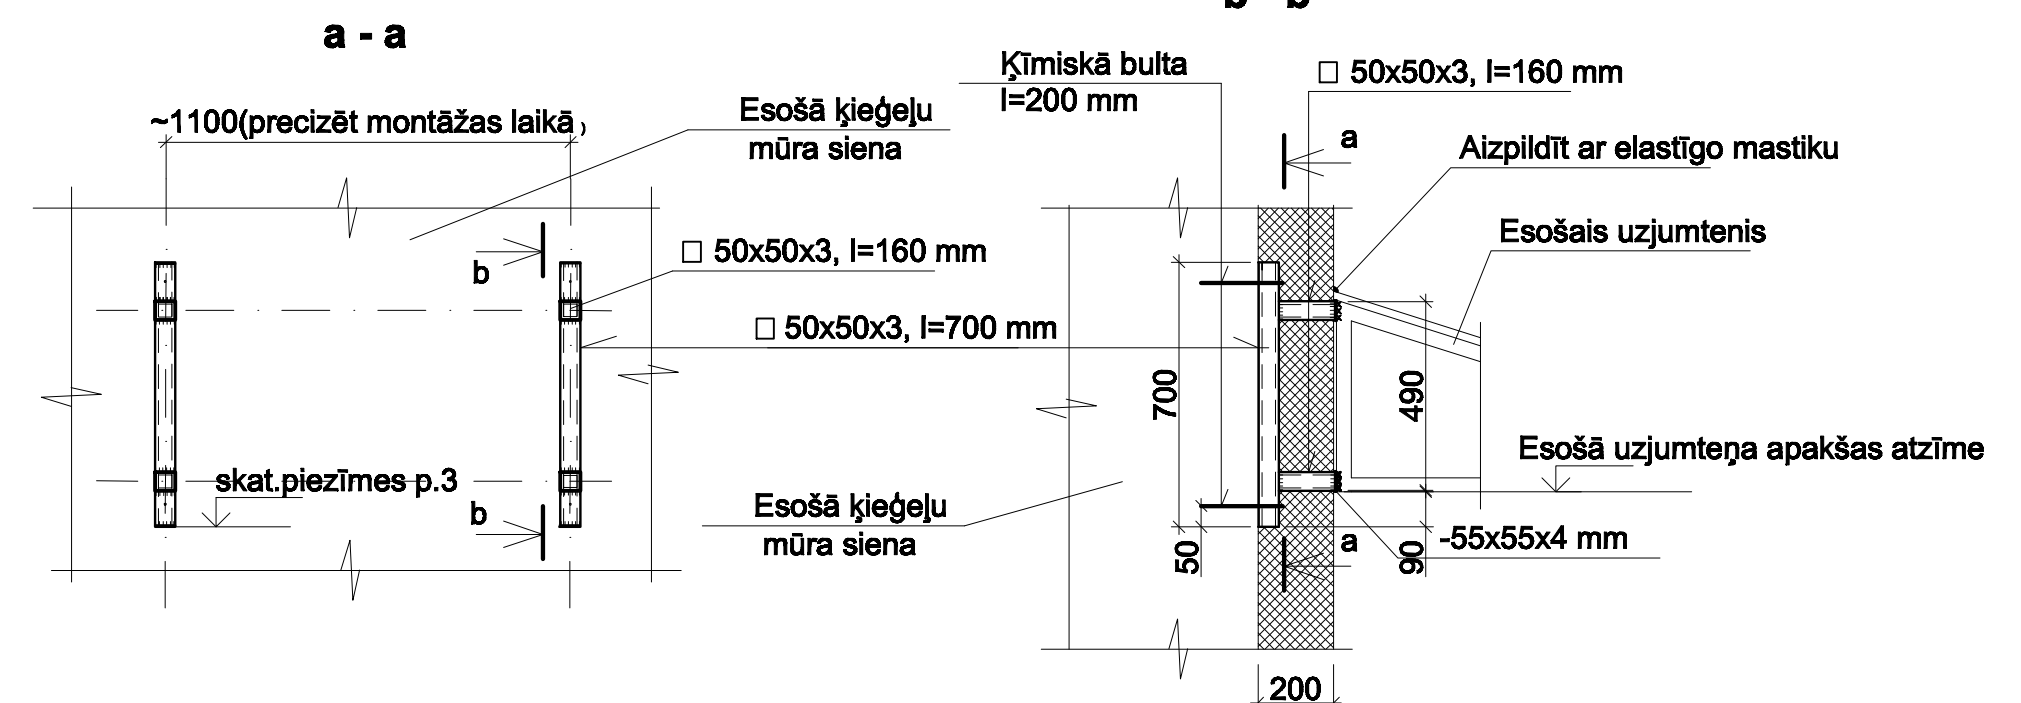

M 1:20

[illegible]