



1. STĀVA PLĀNS

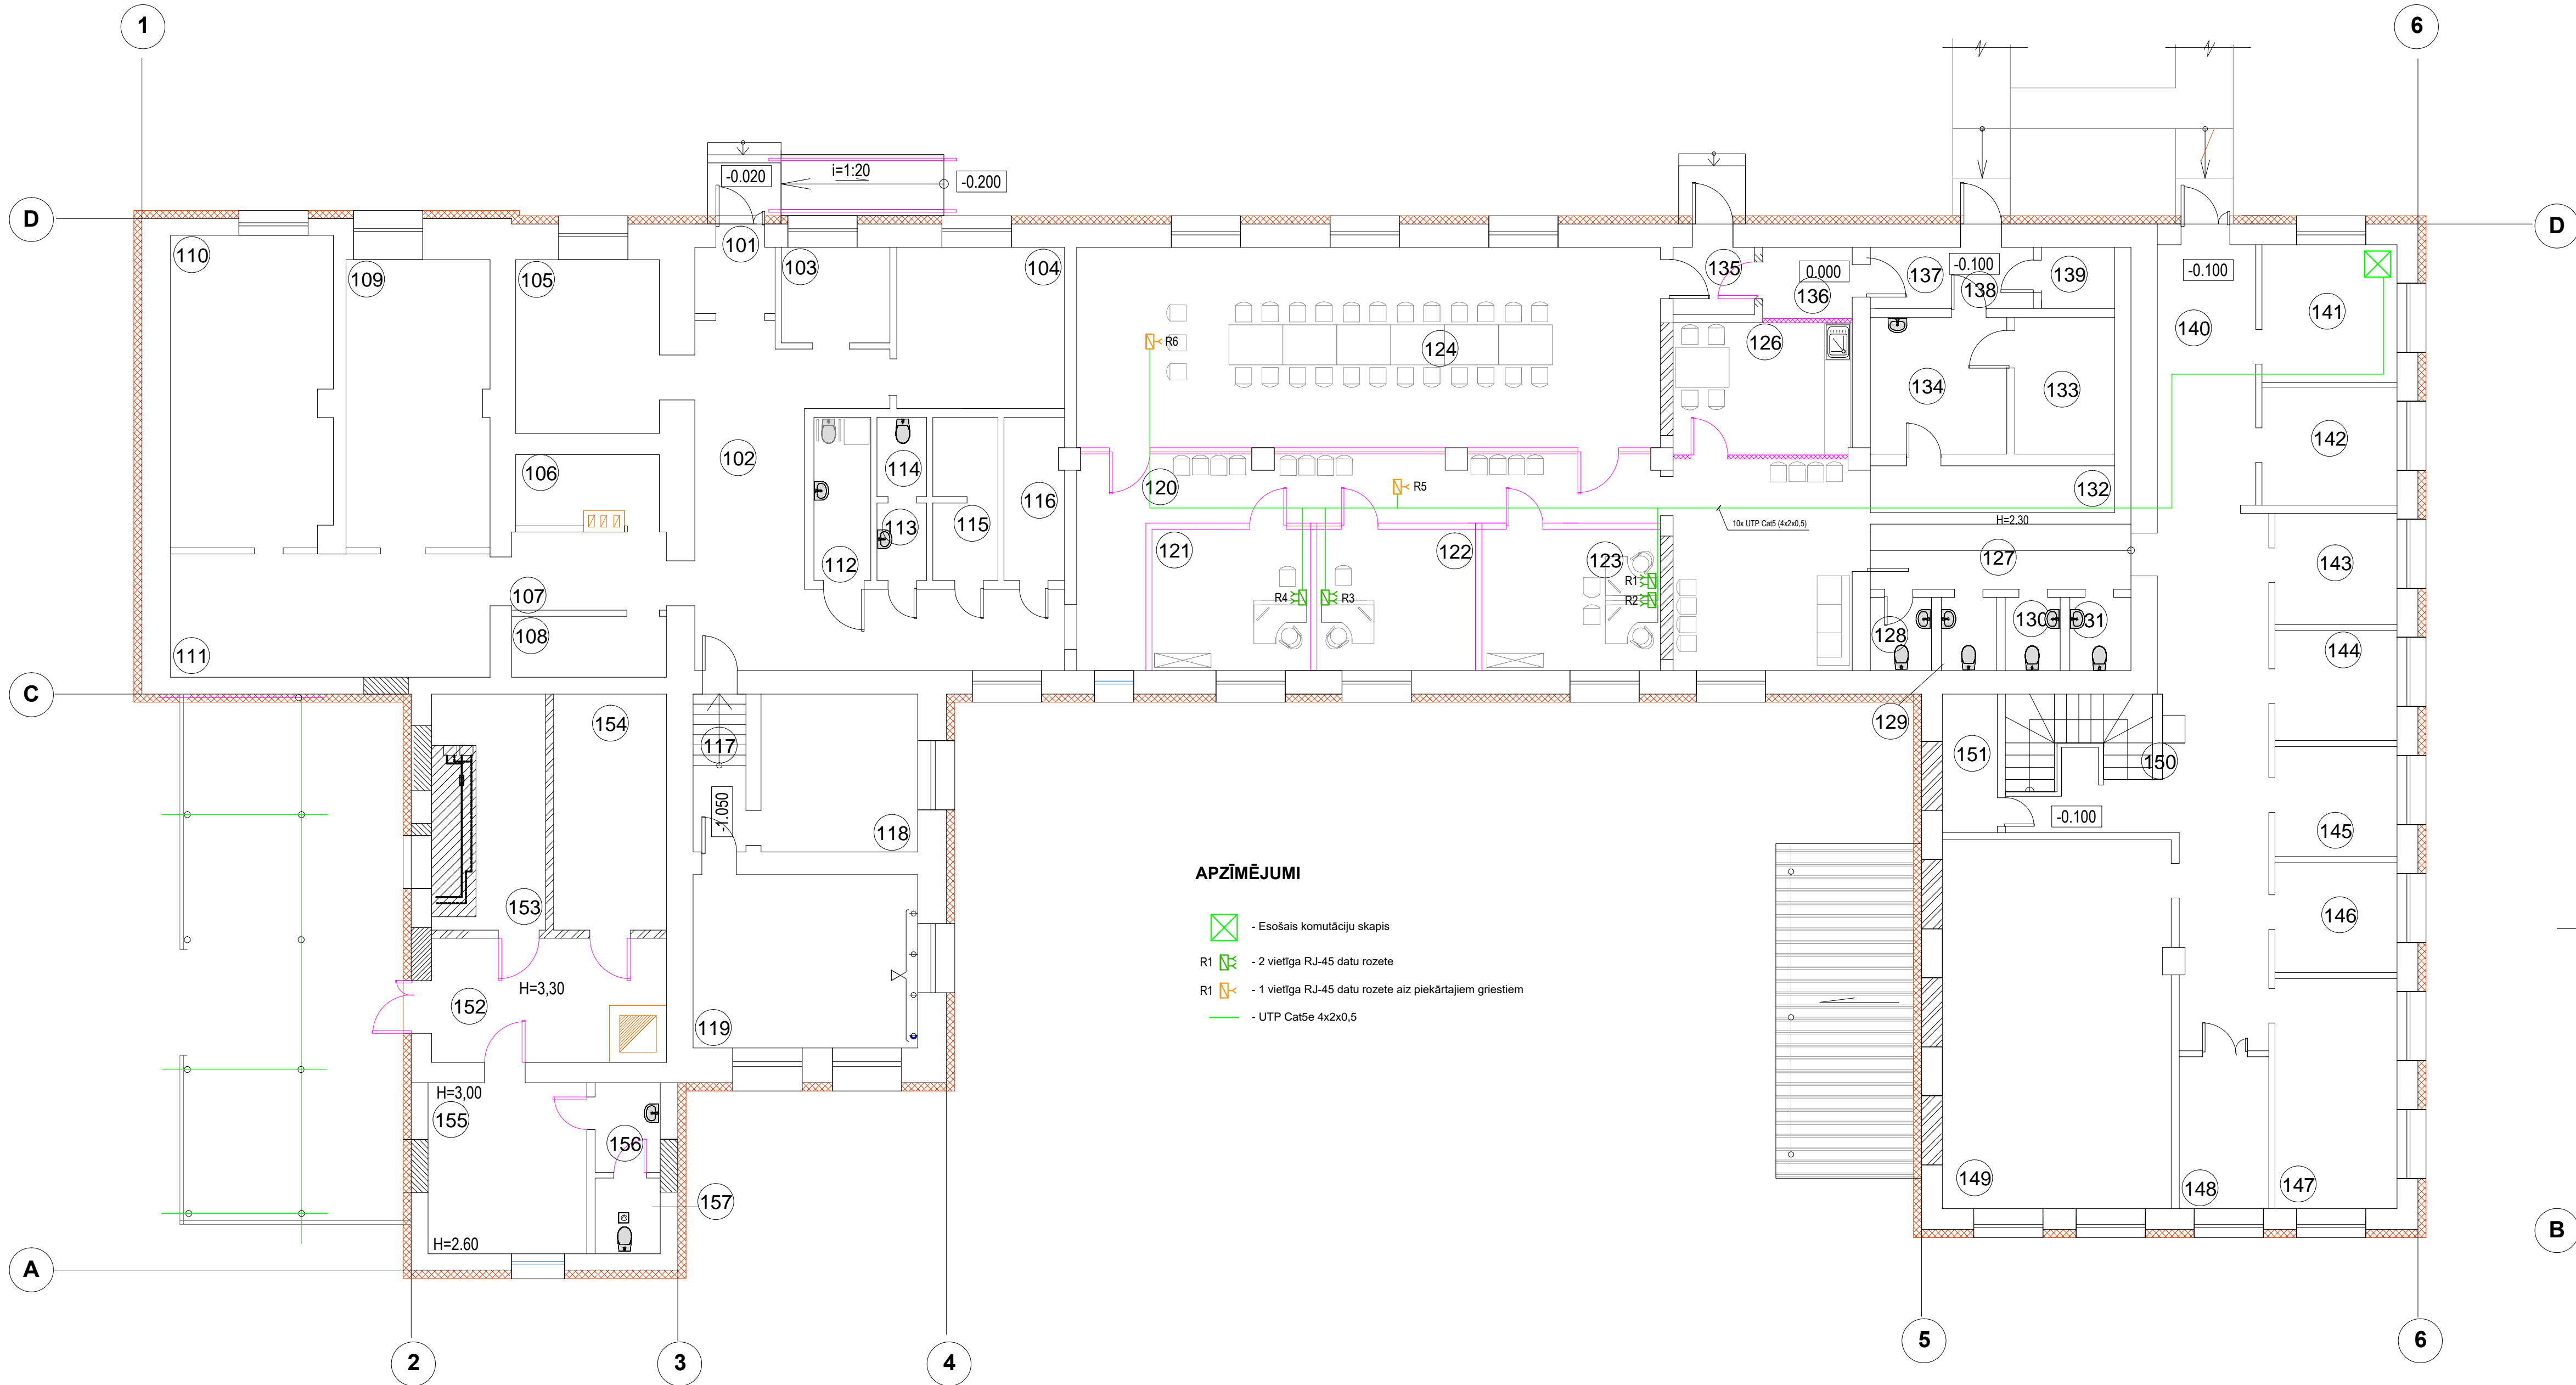

APZĪMĒJUMI

- Esošais komutāciju skapis
- R1 - 2 vietīga RJ-45 datu rozete
- R1 - 1 vietīga RJ-45 datu rozete aiz piekārtajiem griesliem
- UTP Cat5e 4x2x0,5

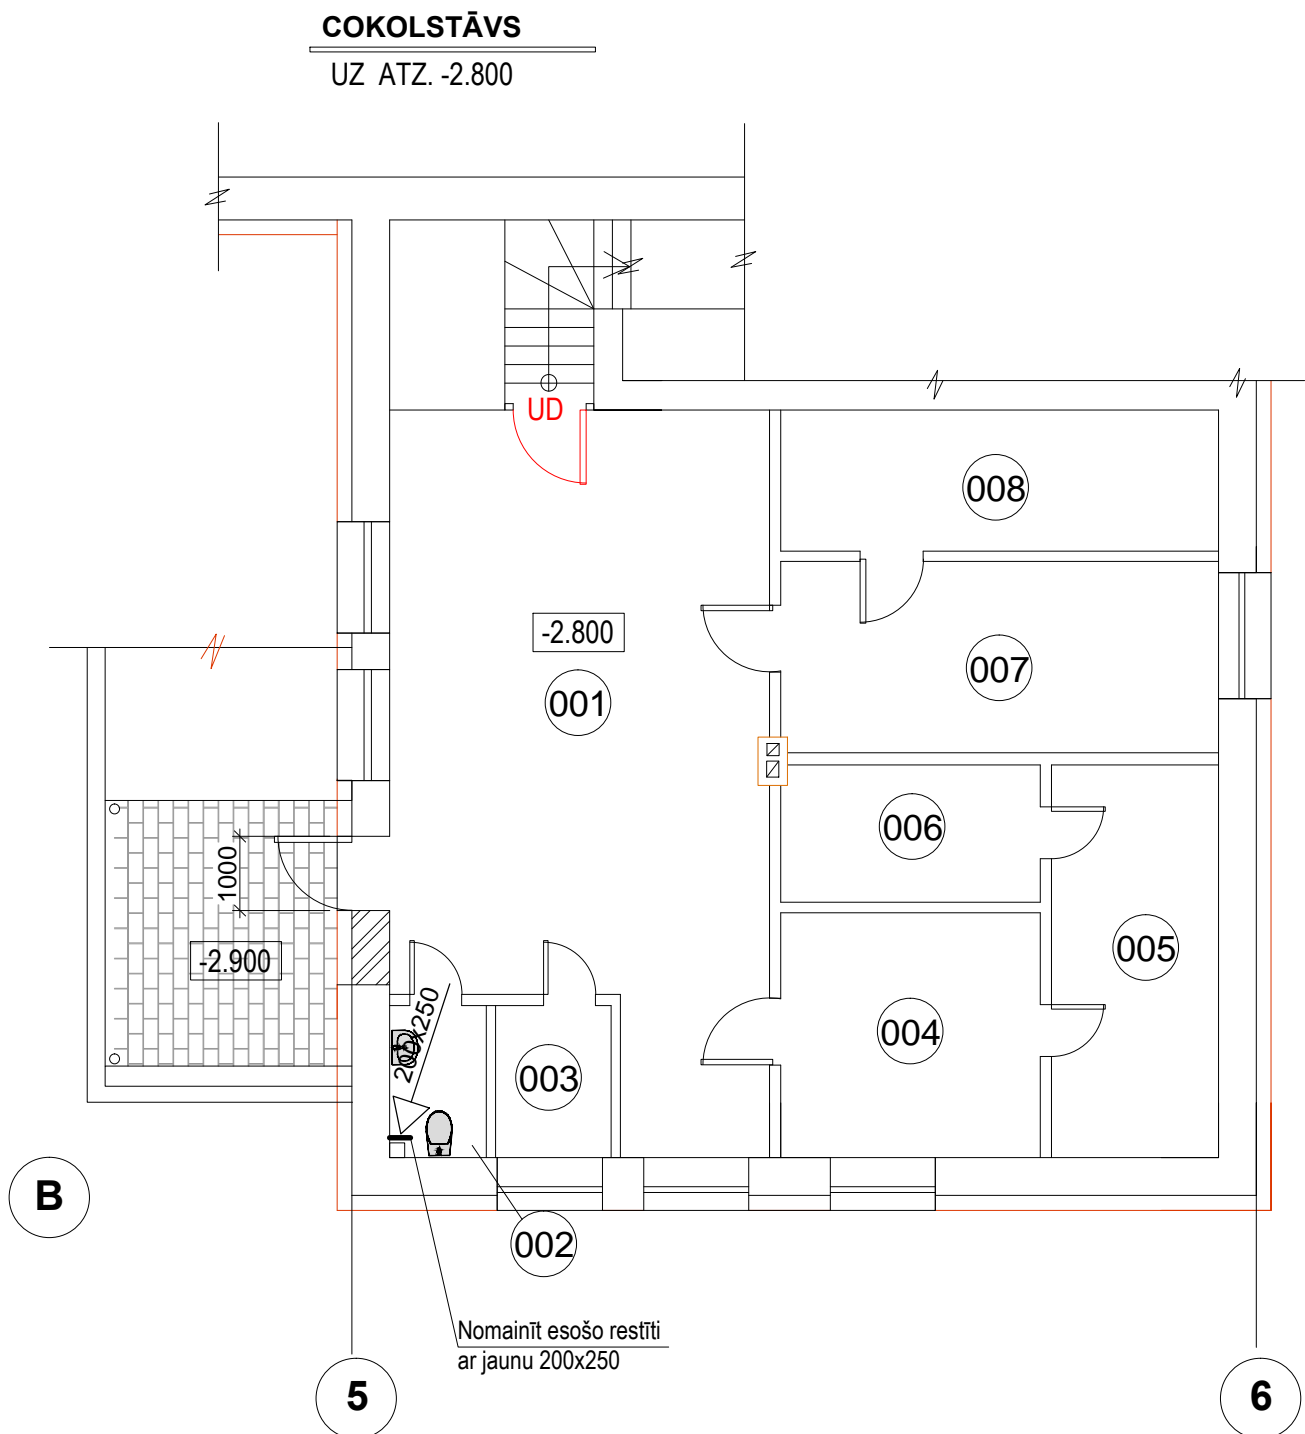

1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2	Piezīme
101	Vējtveris	3.00	
102	Gaitenis	38.30	
103	Dežuranta telpa	6.30	
104	Administrācijas kabinets	16.30	
105	Kabinets	15.10	
106	Palīgtelpa	6.20	
107	Gaitenis	7.30	
108	Apkopības inventāra telpa	5.10	
109	Kabinets	24.90	
110	Kabinets	30.20	
111	Vestibīls	23.70	
112	Tualetes invalīdiem	5.60	
113	Tualetes priekštelpa	2.30	
114	Tualete	2.40	
115	Dušas telpa ar gērbtuvi	6.10	
116	Arhīvs	6.30	
117	Kāpņu telpa	5.00	
118	Vestibīls	14.60	
119	Kāpņu telpa	23.50	

Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2	Piezīme
120	Gaitenis	30.40	
121	Kabinets	13.50	
122	Kabinets	13.50	
123	Kabinets	15.20	
124	Konferenču zāle	70.60	
125	Uzgaidīšanas telpa	22.90	
126	Personāla atpūtas telpa	14.30	
127	Gaitenis	9.80	
128	Tualete	2.60	
129	Tualete	2.40	
130	Tualete	2.40	
131	Tualete	2.50	
132	Palīgtelpa	6.90	
133	Palīgtelpa	8.20	
134	Saimniecības telpa	11.20	
135	Vējtveris	3.30	
136	Zupas sadales telpa	3.85	
137	Zupas izsniegšana	1.35	
138	Vējtveris	4.30	
139	Palīgtelpa	2.70	

Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2	Piezīme
140	Gaitenis	14.80	
141	Kabinets	11.30	
142	Kabinets	9.60	
143	Kabinets	8.10	
144	Kabinets	8.10	
145	Kabinets	8.10	
146	Kabinets	8.20	
147	Kabinets	17.10	
148	Kabinets	8.10	
149	Pasākumu telpa	52.30	
150	Gaitenis ar kāpnēm uz cokolistāvu	45.90	
151	Santehniskā telpa	4.70	
152	Priekštelpa	15.60	
153	Siltummezgls	16.20	
154	Palīgtelpa	16.00	
155	Palīgtelpa	16.50	
156	Tualetes priekštelpa	2.75	
157	Tualete	2.75	

Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2	Piezīme
001	Atpūtas telpa	44.70	
002	Tualete	2.70	
003	Palīgtelpa	3.00	
004	Gērbtuve	11.60	
005	Dušas telpa	11.90	
006	Pirts	6.00	
007	Veļas māzgāšanas telpa	15.10	
008	Veļas žāvētava	11.30	

1. Gaisa vadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām nobīvēt ar degnspējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
2. Ugunsdrošības vārstus stiprināt tieši pie ugunsdrošiem šķēršļiem, stiprinājumu ugunsizturības robežai jābūt vienādei ar ugunsdrošā vārsta stiprinājuma robežu. Spraugas starp ugunsdrošo šķērslu un vārstu nobīvēt ar degnspējīgu hermetizējošu materiālu ar attiecīgu ugunsizturības robežu.
3. Atvērumus pārsegumā veidot neskarot nesošās konstrukcijas.
4. Gaisa vadus bēnījos un ventilācijai (PV1) izolēt ar akmeņi vates čaulām ar PVC pārklājumu. Izolācijas biezums - 160 mm. (agregāta siltāji pusē). Pieplūdes gaisa vadam pirms ventagrāta un nosūces gaisa vadam pēc ventagrāta izolācijas biezums 30 mm. Izolāciju bēnījos nosedz ar PVC līmējumu, virs jumta ar cinkotā skārda apvalku, kuru krāso jumta tonī.
5. Gaisa vadus uz jumta (PV2) izolēt ar akmeņi vates čaulām ar cinkotā skārda apvalku. Krāsot pelēcīgā tonī.
6. Izolācijas biezums pēc ventagrāta 160 vai 120 mm atkarībā no gaisa vada malas garuma vai diametra, pirms ventagrāta 30 mm.
7. Par atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva esošās grīdas līmenis.
8. Apalajiem gaisa vadiem dota ass atzīme, kantainajiem - apakšas.

Izm. Nr.				Pamatojums		Izmaiņas veica		Paraksts		Datums	
				GULBENES nov. SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE Dīķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novads Pasūtītājs : Gulbenes novada dome							
Amats				Uzvārds		Paraksts		Datums		Lapas saturs	
Būvpr.d.vad.				I.Kuzmīna		28.02.2017.		Pasūtītāja Nr.		16 - 32 - 037	
Izstrādāja				M.Lukasevičs		28.02.2017.		Saskaņots		1 : 100	
Arh. reg. Nr.				Uzvārds		Paraksts		Datums		Lapas marka un Nr.	
14 398										ESS-2	