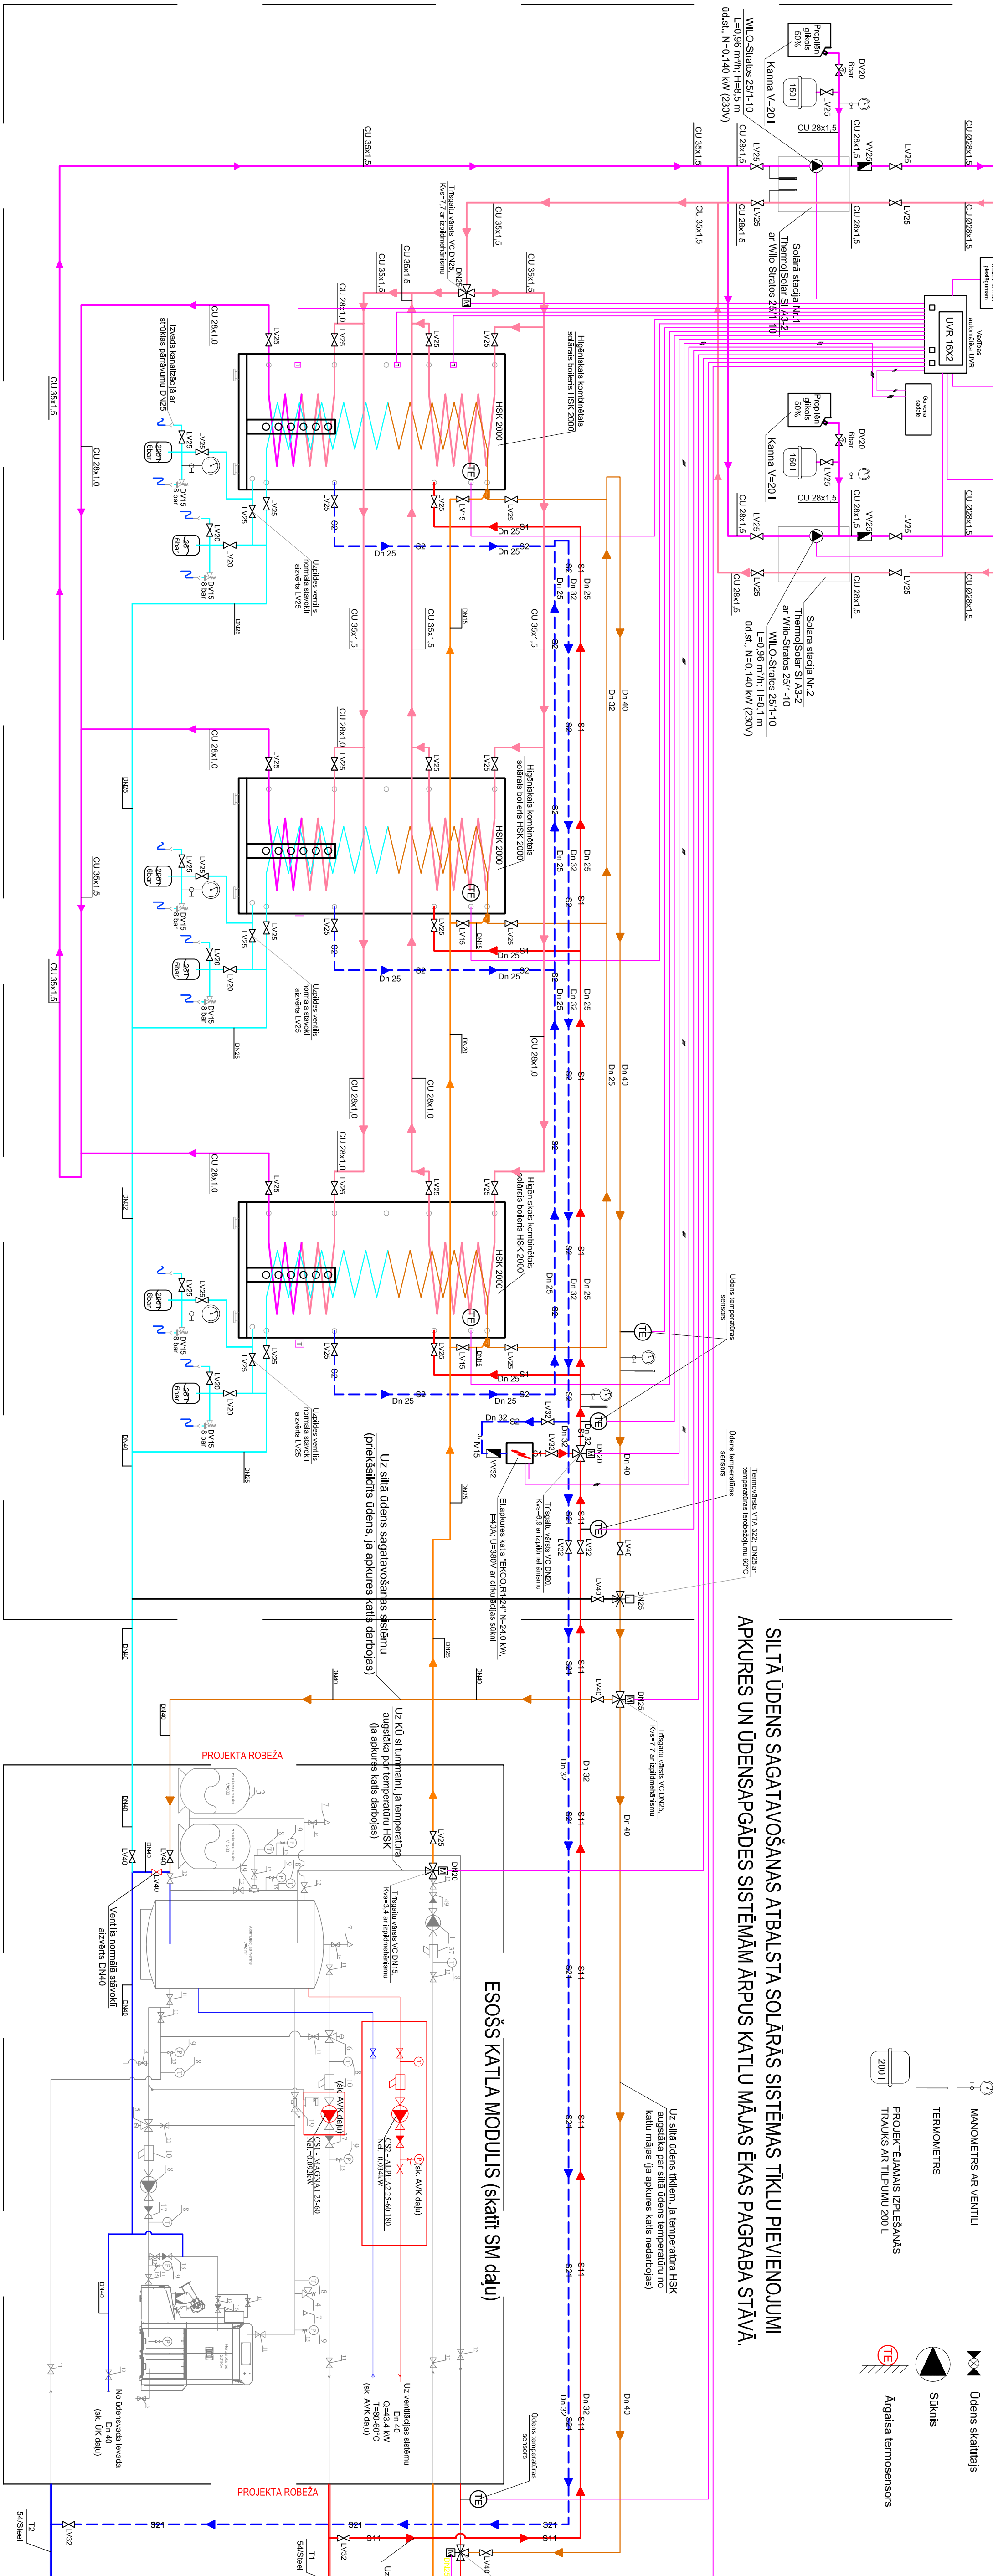


The diagram illustrates a cable tray system with four parallel trays. Each tray contains 10 cables labeled CU 22x1.0. The trays are supported by A15 TF brackets. Cable labels include CU 028x1.5, CU 22x1.0, CU 28x1.5, and CU 028x1.5. The diagram is divided into two sections by a vertical line labeled GAU/STV.1 and GAU/STV.2.

[illegible][illegible]

6. Sautes kolektīvā paspārtās stāvēnā izņemoties cēlās vārā caurules un to fascioidālas "parcēlojumā" a cēlā kolektīvā. Visu saules kolektoru cauruļvadus vārā jā gandrūzā pārtērtās izdēlā ar līmas "SARCOM" akments vārās caurān PHSALCT 30 mm biezumā, kuras no ārpuses pārtērtās ar armētū alumīnija tēlā pārtērtājumū. Sautes kolektoru cauruļvad izdēlās aizsērēdātū pēl' armēstārs un citu mehānisku bojājūmū pārtērtās vārā, pārtērtās šās lēvūtēl' plastiskā apvērta caurules.

*Pieslēguma vietu aukstajam ūdensvadam, karstā ūdens un apkures sistēmai precizēt darbu veikšanas laikā
*Neskaidrtību gadījumā pārtraukt darbus un konsultēties ar projektētāju

[illegible]